


PLANTA BAIXA  
ESCALA 1:75

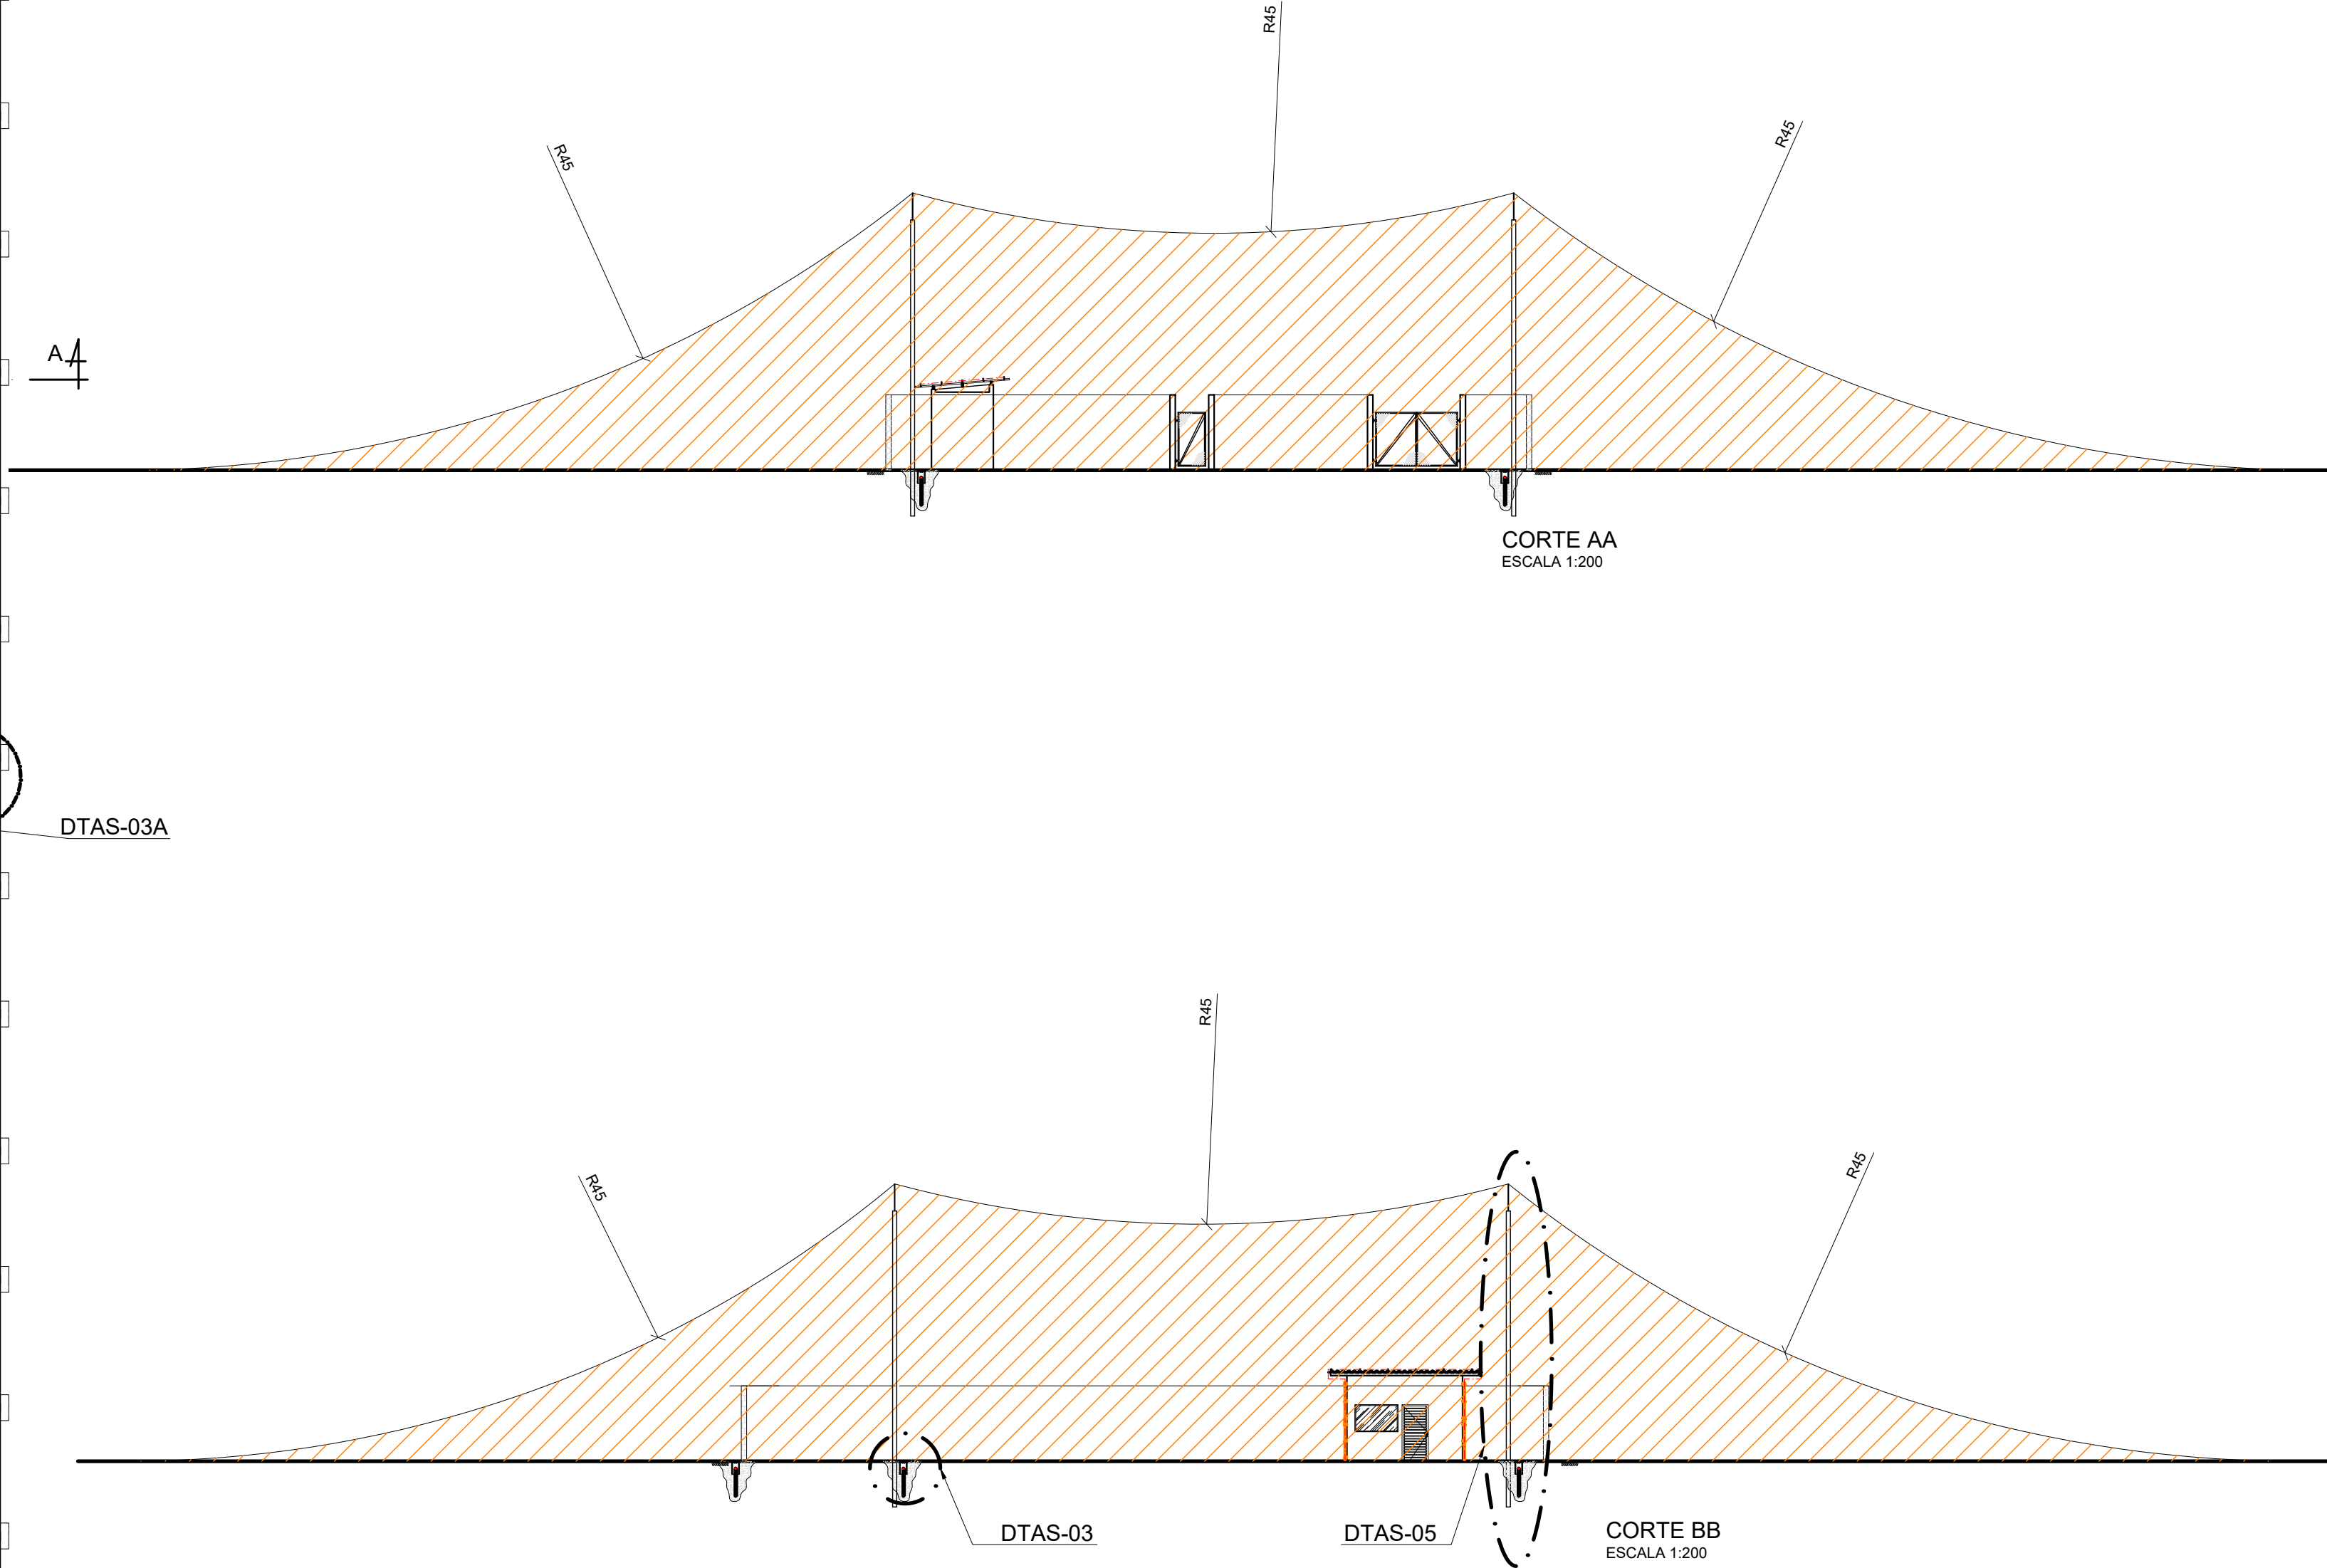

CORTE AA  
ESCALA 1:200

CORTE BB  
ESCALA 1:200

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

E66285-DE-A04-513-001  
GASODUTO MOSSORÓ - AREIA BRANCA  
ÁREA DA POTIGAS  
PLANTA, CORTE E FACHADAS

NOTAS GERAIS

1- DIMENSÕES EM METROS, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.  
2- TODOS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER ATERRADAS COM CABO DE 50mm.  
3- TODOS OS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE DE 500mm.  
4- A ANÁLISE É BASEADA NO CONCEITO DAS ESFERAS ROLANTES CONFORME NORMA NBR-5419.  
5- PARA DETALHES DE ATERRAMENTO, VER E66285-DE-A04-514-004.

LEGENDA

CABO DE 50mm²

CABO DE 35mm²

POÇO COM HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"x3000mm

CONECTOR DE COMPRESSÃO

CONECTOR MECÂNICO

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T COM CAPTOR

CPE - CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA

SPDA - NÍVEL IV

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"x3000m

#4	REMISSÃO ORIGINAL	13/09/24	D. Laise	J. Salisberto	J. Salisberto
#3	REMISSÃO ORIGINAL	09/07/24	D. Laise	J. Salisberto	J. Salisberto
#2	REMISSÃO ORIGINAL	10/06/24	D. Laise	J. Salisberto	J. Salisberto
#1	EMIÇÃO ORIGINAL	01/04/24	D. Laise	J. Salisberto	J. Salisberto
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA POTIGAS.  
SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

santiago

ENGENHARIA

CONTRATO: 122/2023  
RESP. TÉCNICO: J. Salisberto S. Carvalho  
ARQUIVO: -

POTIGAS

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

ENGENHARIA

CLIENTE: COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA MALHA DE GASODUTOS

LOCAL: AREIA BRANCA - RN

TÍTULO: GASODUTO MOSSORÓ - AREIA BRANCA  
ABRIGO DE PAINÉIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
SPDA E ATERRAMENTO - PLANTA E DETALHES

PROJ.	Santiago	EXEC.	D. Laise	VERIF.	J. Ricardo	APROV.	J. Salisberto
ESCALA	INDICADA					FOLHA	01 de 01
DATA	MARÇO/2024	Nº	E66285-DE-A04-514-003				

A1- 841x594mm