

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS						
0	DOCUMENTO ORIGINAL PREPARADO A PARTIR DA ESPECIFICAÇÃO DA O&M						
	ORIGINAL	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	R E
DATA	08.02.19	24/02/21					
EXECUÇÃO	JADR	JADR					
VERIFICAÇÃO	JADR	JADR					
APROVAÇÃO	JADR	JADR					

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOCAIS LIMITADORES DE VAZÃO	E0000-ET-E04-421-006
		Página 2 de 3

1 - OBJETIVO

- 1.1. Contratação de confecção de bocais limitadores de vazão para instalação em CRM's de clientes que possuem medidores do tipo diafragma, para proteção do funcionamento do medidor.

2 - PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO

- 2.1. A realização de inspeção de recebimento por parte da POTIGÁS não exime a Contratada de quaisquer de suas responsabilidades e obrigações assumidas por força de contrato.

3 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 3.1. As quantidades requeridas são:

ITEM	Descritivo	Total
1	BOCAL LIMITADOR DE VAZÃO PARA MEDIDOR TIPO DIAFRAGMA MODELO G4 (Conforme desenho anexo)	Conforme demanda
2	BOCAL LIMITADOR DE VAZÃO PARA MEDIDOR TIPO DIAFRAGMA MODELO G6 (Conforme desenho anexo)	Conforme demanda

- 3.2. Os bocais poderam ser confeccionados em material do tipo poliacetal ou tecnil;
3.3. Os materiais devem ser fabricados a partir de equipamentos de tornearia de primeira qualidade;
3.4. As bordas e superfície devem ser polidas e se apresentarem lisas e isentas de aparas;
3.5. Devem respeitar rigorosamente as dimensões dos desenhos de detalhamento;
3.6. A geometria dos bocais devem obedecer aos seguintes desenhos da figura 01 abaixo;

4. GEOMETRIA DOS BOCAIS LIMITADORES DE VAZÃO (RESTRITORES)

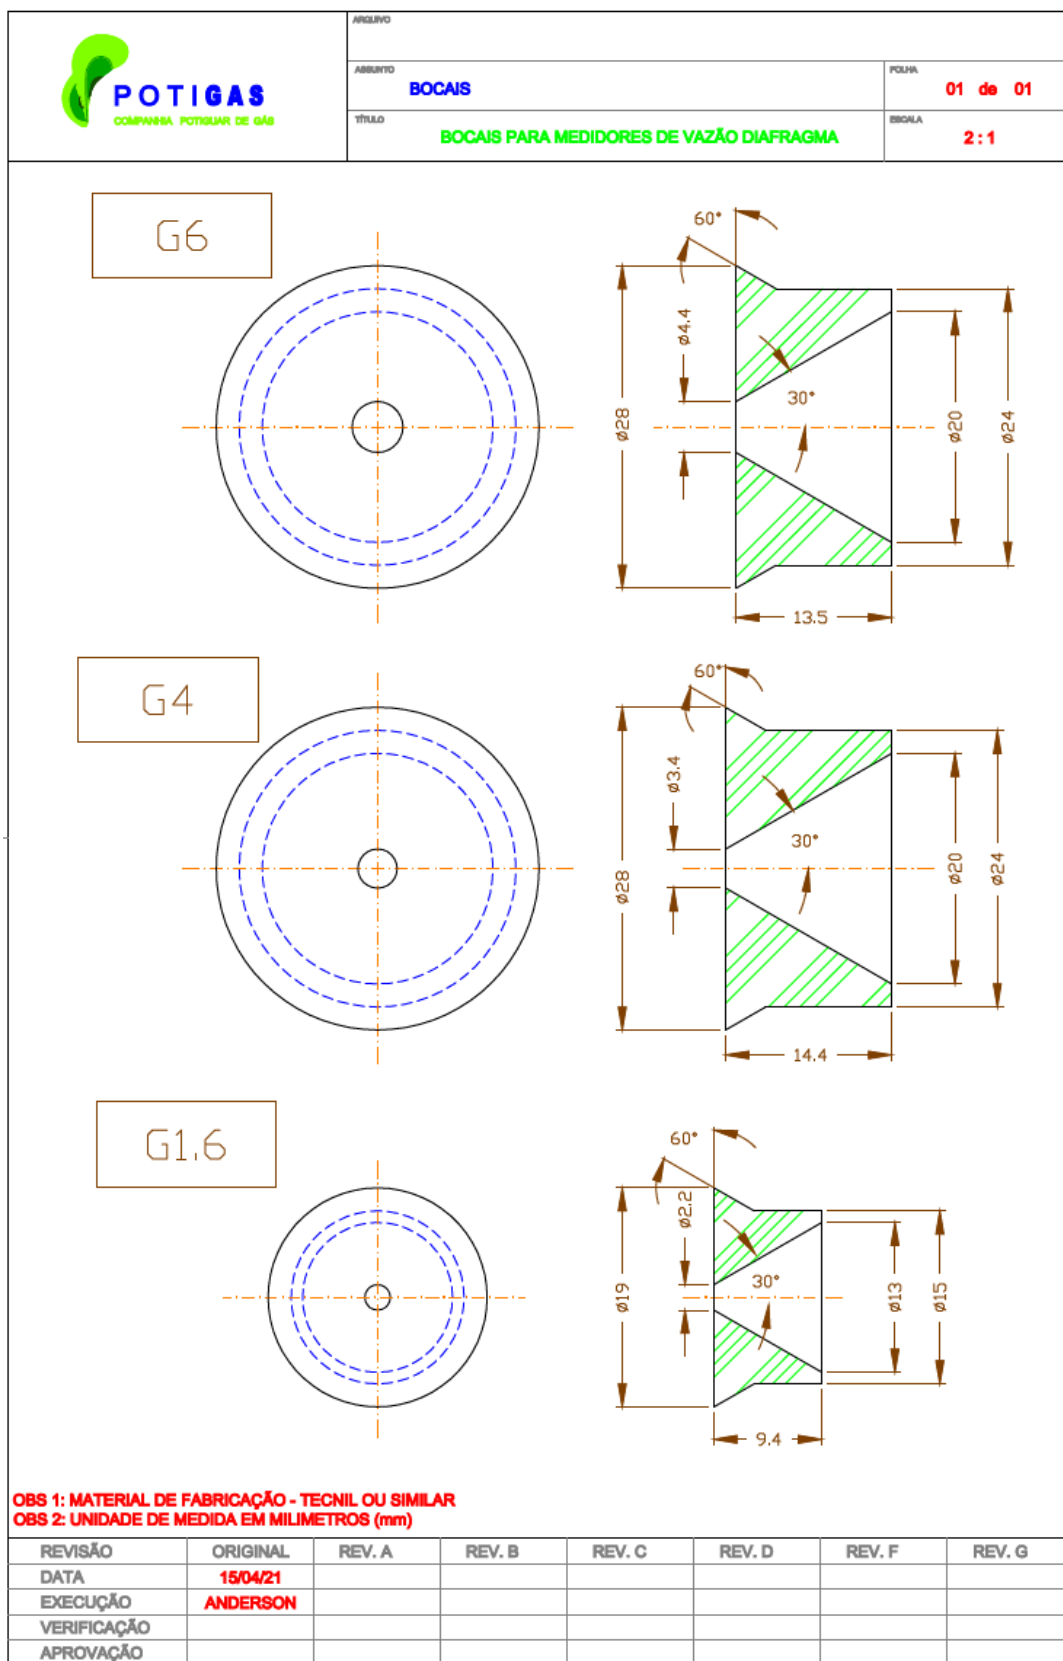


Figura 01 – Geometria dos bocais limitadores de vazão (restritores)